

současný stav koupelny č.1




současný stav koupelny č.2




současný stav koupelny č.3



provést stavební úpravy
nevyhovující koupelny č.2
-podrobněji viz D.1.1 b) DETAILNÍ PŮDORYS
KOUPELEN

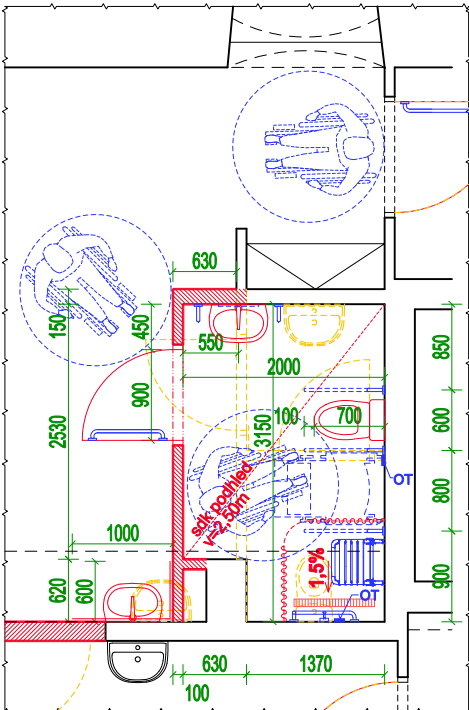

provést stavební úpravy
nevyhovující koupelny č.1
-podrobněji viz D.1.1 b) DETAILNÍ PŮDORYS
KOUPELEN

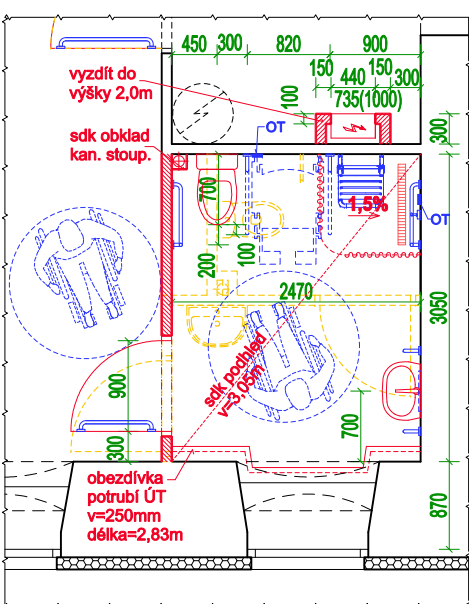

stávající vyhrazená parkovací místa



pohled na vstup z parkovacích míst



stávající dveře pro bezbariérový vstup




stávající dveře pro bezbariérový vstup
určené k výměně (dveře v zádveři)




umístit označení bezbariérového vstupu

instalace informační tabule (orientační systém budovy)
osadit el. akustického vrátného s optickou signalizací
oboustranný komunikační systém musí umožňovat
indukční poslech pro nedoslýchavé osoby
(horní hrana zvukového panelu max.1,2m)

provést stavební úpravy
nevyhovující koupelny č.1
-podrobněji viz D.1.1 b) DETAILNÍ PŮDORYS
KOUPELEN

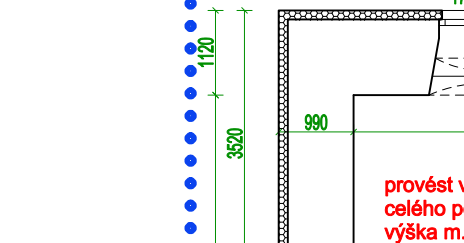

provést stavební úpravy
nevyhovující koupelny č.1
-podrobněji viz D.1.1 b) DETAILNÍ PŮDORYS
KOUPELEN

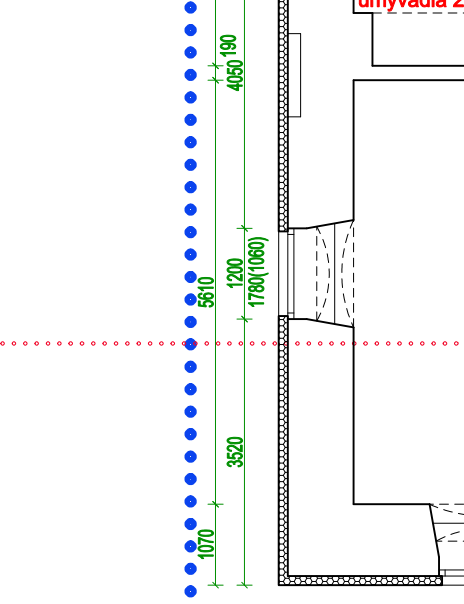

PŘÍSTUP Z PARKOVIŠTĚ
(vyhrazených park. míst)

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%


max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%



max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%


max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

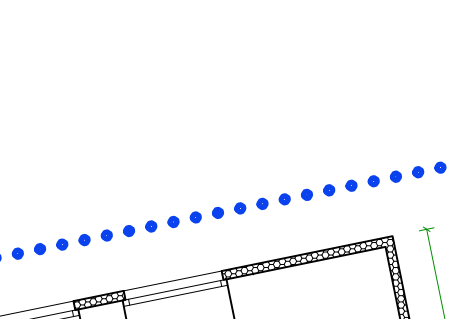

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%


max. 1%

max. 1%

max. 1%

max. 1%









provést stavební úpravy
nevyhovující koupelny č.3
-podrobněji viz D.1.1 b) DETAILNÍ PŮDORYS
KOUPELEN

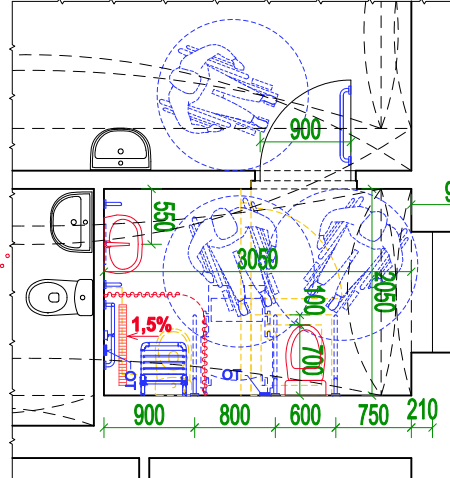

současný stav společné koupelny



provést stavební úpravy
nevyhovující společné koupelny
pro ležící uživatele
-podrobněji viz D.1.1 b) DETAILNÍ PŮDORYS SPOLEČNÉ KOUPELNY

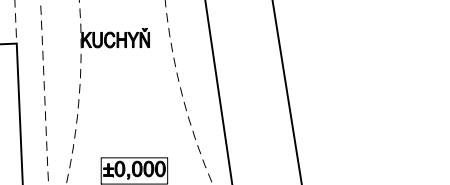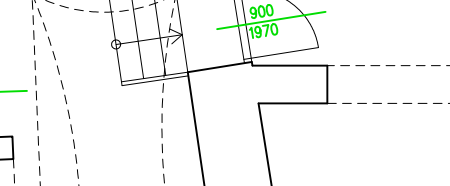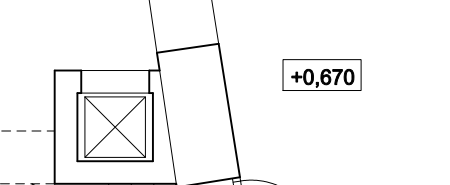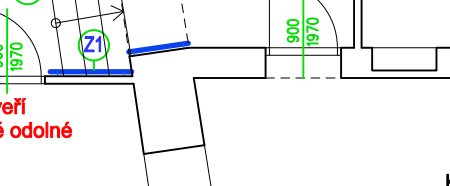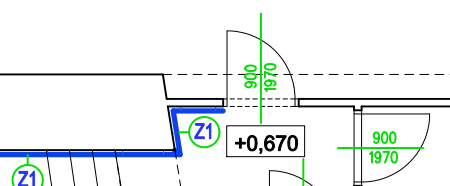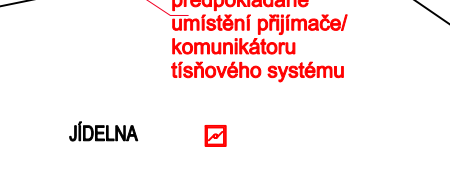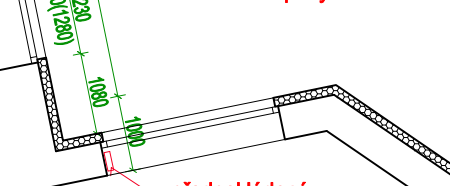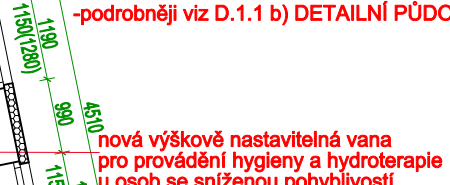

3x parkovací stání-celkové rozměry 10,2 x 5m
(podélný sklon 1%, příčný sklon 0,5%)



BEZBARIÉROVĚ ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU



Doksy , mobilita - Domov pro seniory, odstranění bariér

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1 b) Výkresová část

vysvětlivky:

- osazení osoby s omezenou schopností pohybu (vozičkář)
- s vyznačením manévrovacího prostoru průměru 1,5m
- stávající konstrukce
- navrhované zděné konstrukce -cihly plné na MC 5 (zazdívký) / pórabetonové příčkovky
- bourané konstrukce (zdivo, dveře, zařizovací předměty...)
- výměna nevyhovujících podlah
- navrhovaná bezbariérová trasa
- navrhované madlo v chodbě ve výšce 90cm, ve schodišti ve výšce 90cm nad hranou schodišťových stupňů
- navrhované nebo stávající dveřní křídlo šířky min. 90cm s vodorovným madlem ve výšce 80-90cm
-umístěné na opačné straně než jsou závěsy
- AOM Akustický orientační majáček je informačně-orientační prvek usnadňující prostorovou orientaci pro slabozraké nebo nevidomé a poskytující věcnou informaci formou zvukové nahrávky
- bezdrátový požární detektor kouře

Stavební úpravy jsou podrobněji popsány v části D.1.1 a) Technická zpráva
Vybavení koupelen s wc pro ZTP-viz D.1.1 b) DETAILNÍ PŮDORYS KOUPELEN
Vybavení společné koupelny pro ležící uživatele-viz D.1.1 b) DETAILNÍ PŮDORYS SPOLEČNÉ KOUPELNY
-označení modelů a ostatních doplňků v koupelnách je uvedeno v samostatných výkresech
Po celém obvodu řešených koupelen bude proveden keramický obklad do v=2,0m.
Ve stávajícím schodišti budou osazena madla pouze po jedné straně sch. ramen, oboustranná madla nemohou být z požárních důvodů osazena, protože by zúžila únikové pruhy.
Madla budou osazena s přesahem 150mm přes 1. a poslední stupeň v rameni.
Přesah 150mm bude proveden pouze tam, kde je to možné (z důvodu bezpečnosti osob pohybujících se po schodišti).
Madla budou umístěna ve výšce 90cm nad hranou stupňů a odsazená od svislé stěny nejméně 60mm.
Tvar madla bude umožňovat uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.
Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. Kontrastní označení podstupnice je nepřipustné.

Dokumentace pro výběr zhotovitele	
05. NAVRHOVANÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.NP M 1 : 1 0 0	
Vypracoval:	Radek Voce, U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa
IČ :	886 08 026
Datum:	červenec-srpen 2020
Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Leoš Bogar, U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa
Stavebník:	Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy