

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P. FARNÍK	ING.ŠAFÁŘ	ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : Doksy	
Investor : Město Doksy, nám. Republiky 193		

Akce : **ZŠ K.H.MÁCHY V DOKSECH**  
**STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ**

Objekt : SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ:


Obsah : **D.1.1.4.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**  
**ROZVADĚČ RS2, RS3**



spol. s r.o.  
Vladislavova 29/I  
566 01 Vysoké Mýto  
Tel: 465424472, 465424170  
Fax: 465424171  
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	04/2019
Zak.číslo :	5738/19
Měřítko :	Příloha : <b>D.1.1.4.4.7.</b>



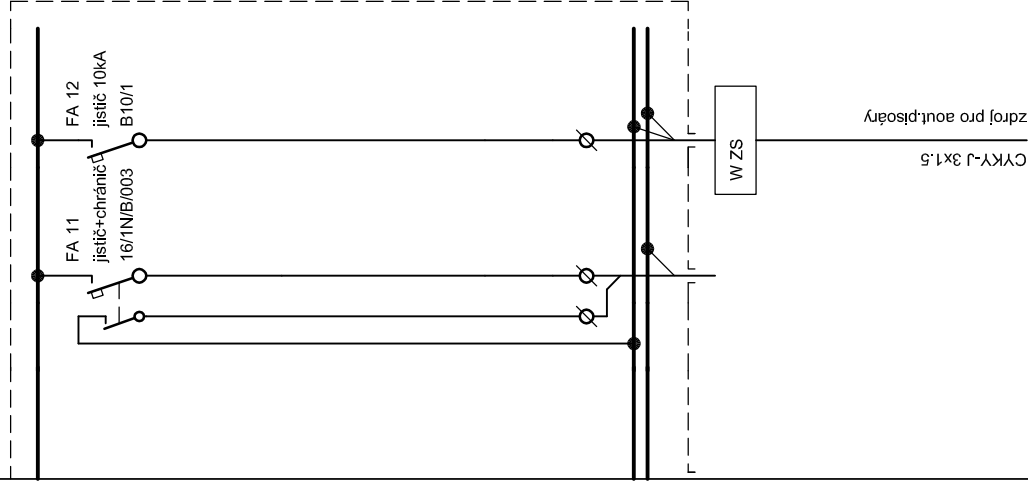

OCELOPLECHOVÝ ROZVADEČ ZAPUŠTĚNÝ

TYP: 42 modulů  
ROZMĚRY: 359x589x97mm (výklenek 315x559x88mm)  
KRYTÍ: IP30 / IP20  
PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY VRCHEM  
PŘÍKON SOUDOBY: Ps = 2,- kW

Napětová soustava : 3+N+PE stř. 50 Hz 230/400 V/ITN-S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena  
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při  
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

DATUM:	NÁZEV VÝKRESU:	LIST/LISTŮ:
07/2019	ROZVADEČ RS2, RS3	2/2