

PRVKY ELEKTROINSTALACE:

- A

An

⊗

⬢

NÁSTROPNÍ / NÁSTĚNNÉ KRUHOVÉ 250mm PŘÍSAZENÉ IP54 LED OVLÁDANÉ SKUPINOVÝM POHYBOVÝM ČIDLEM S DETEKCI OSVITU
- An STM

⬢

NÁSTĚNNÉ KRUHOVÉ 250mm PŘÍSAZENÉ IP54 LED STÁLE SVÍTÍCÍ
- FARO

⊗

PODHLÉDOVÉ ZAPUŠTĚNÉ VENKOVNÍ SVÍTIDLO IP65 ANTIVANDAL, NEREZOVÉ OVLÁDANÉ SKUPINOVÉ POHYBOVÝM VENKOVNÍM ČIDLEM UMÍSTĚNÉ ZESPODU STŘEŠNÍ ŘÍMSY v=2,57m NAD TERÉNEM
- S1

⊗

VENKOVNÍ PODHLÉDOVÝ SENZOR POHYBU IP 54
- S2

⊗

⬢

VNITŘNÍ PODHLÉDOVÝ / NÁSTĚNNÝ SENZOR POHYBU IP 54
- VL

⊗

VNITŘNÍ PODHLÉDOVÉ ČIDLO VLHKOSTI PRO OVLÁDÁNÍ MOTORŮ VÝKLOPNÝCH OKEN OK/4
- Sy

⌵

VENKOVNÍ FASÁDNÍ VÝVOD PRO LED PODSVÍCENÍ PIKTOGRAMU Z4, Z5 A Z6 (VIZ TAB ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)
- Panel

⌵

VNITŘNÍ VÝVOD PRO TOPNÝ INFRA PANEL 230V/300W ROZMĚR 600/600/40mm
- M

⌵

PODOMÍTKOVÝ MINCOVÝ / ŽETONOVÝ / KARTOVÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT S FUNKCÍ ELEKTRICKÉHO VRÁTNÉHO PRO DVEŘE A V NÁVAZNOSTI TAKÉ ČASOVÉHO SPÍNAČE PRO TEPLOU VODU DO SPRCHOVÉHO BOXU
- OK/4

⌵

VNITŘNÍ VÝVOD PRO OVLÁDÁNÍ MOTORU OTEVÍRÁNÍ VÝKL. OKNA OK/4
- Ⓜ

Ⓜ

VENTILÁTOR PODHLÉDOVÝ S AUTOMATICKY UZAVÍRATELNOU ŽALUZII, S NASTAVITELNÝM ČIDLEM VLHKOSTI PRO POTRUBÍ 120mm
- ⌵

⌵

VYPÍNAČ V ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI SLOUŽÍ PRO SVĚTLA, TOPNÉ PANELE, SPLACHOVÁNÍ PISOÁRŮ
- ⌵

⌵

ZÁSUVKA AC 230V V ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI BUDE UMÍSTĚNA POD ROZVADĚČEM RNN
- RNN

⚡

VNITŘNÍ nástěnný rozvaděč NN
- RSL

⌵

VNITŘNÍ nástěnný rozvaděč slaboproudu (zabezpečení objektu a bezdrátový rozhlas, propojení s anténním držákem na střeše)

DALŠÍ:

- BEZDOTYKOVÉ VODOVODNÍ BATERIE
- SKUPINOVÉ SPLACHOVÁNÍ PIS. MUŠLI PERIODICKÉ, NIKOLI KE KAŽDÉ MUŠLI ZVLÁŠT
- SPLACHOVÁNÍ WC MÍS RUČNÍ NA TLAČÍTKO (KOMBI WC ZÁSOBNÍK)
- ŽÁDNÉ EL. VYSOUSHČE RUKOU, BUDOU POUZE PAPIROVÉ RUČNÍKY V ZÁSOBNÍKU
- PŘÍVOD K PŘÍSTŘEŠKU NAD STUDNÍ, KDE BUDE OSVĚTLENÍ A NAPÁJENÍ S ODJÍŠTĚNÍM ČERPADLA
- TUV POUZE PRO VNITŘNÍ SPRCHY A ÚKLID, NIKOLI DO UMYVADEL
- VENKOVNÍ SPRCHA A UMÝVÁTKO NOHOU OVLÁDÁNO RUČNĚ TLAČÍTKEM S PRODLEVOU
- UVNITŘ BUDOVY ZÁSUVKA NA AC 230V UMÍSTĚNA POD ROZVADĚČEM V ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI

SPÍNÁNÍ ELEKTRICKÝCH PRVKŮ:

- A

An

⊗

⬢

LED SVÍTIDLA V INTERIÉRU SPÍNANÁ POHYBOVÝM ČIDLEM POHYBOVÁ ČIDLA BUDOU DVĚ ZAPOJENÁ PARALELNĚ
- An STM

⬢

LED SVÍTIDLO V INTERIÉRU SPÍNANÉ OBSLUHOU OBSLUHA ZAPNE TRVALÉ SVÍCENÍ VYPÍNAČEM V MÍSTNOSTI ÚDRŽBY
- FARO

⊗

LED SVÍTIDLO V EXTERIÉRU V PODHLEDU SVÍTIDLA SPÍNÁ POHYBOVÉ ČIDLO
- Sv

⌵

LED REKLAMA V EXTERIÉRU SPÍNÁ SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ
- Panel

⌵

ELEKTRICKÝ TOPNÝ INFRA PANEL V INTERIÉRU OBSLUHA ZAPNE TRVALÉ TOPENÍ VYPÍNAČEM V MÍSTNOSTI ÚDRŽBY
- OK/4

⌵

ELEKROMOTOR POHONU OTEVÍRÁNÍ VÝKLOPNÉHO OKNA OK/4 SPÍNÁ ČIDLO VLHKOSTI V INTERIÉRU
- Ⓜ

Ⓜ

VENTILÁTOR PODHLÉDOVÝ S AUTOMATICKY UZAVÍRATELNOU ŽALUZII, POTRUBÍ 120mm SPÍNÁ ČIDLO VLHKOSTI, KTERÉ JE VESTAVĚNÉ DO VENTILÁTORU

SPÍNÁNÍ ELEKTRICKÝCH PRVKŮ V ČÁSTI VODOVOD:

- Ⓜ

Ⓜ

PODOMÍTKOVÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 1/2" 230V AC NC UKONČENÍ PRO SPRCHOVÝ NÁSTĚNNÝ VÝTOK ANTIVANDAL (BEZ RUČNÍ SPRCHY)
- Ⓜ

Ⓜ

ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SPRCHY JE SPÍNANÝ MINCOVNÍKEM
- Ⓜ


Ⓜ

PODOMÍTKOVÝ ELEKTROMAGNETICKÝ SPLACHOVAČ PISOÁRU VENTIL 1/2" 230V AC NC ČASOVĚ NASTAVITELNÝ
- Ⓜ


Ⓜ

ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL PISOÁRŮ JE SPÍNANÝ ČASOVAČEM ČASOVAČ BUDE NASTAVEN NA INTERVAL SPLACHOVÁNÍ CCA 20 min. ZAPNUTÍ ČASOVAČE SPLACHOVÁNÍ BUDE RUČNÍ OBSLUHOU V ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI

BEZBARIEROVÝ
PŘÍSTUP

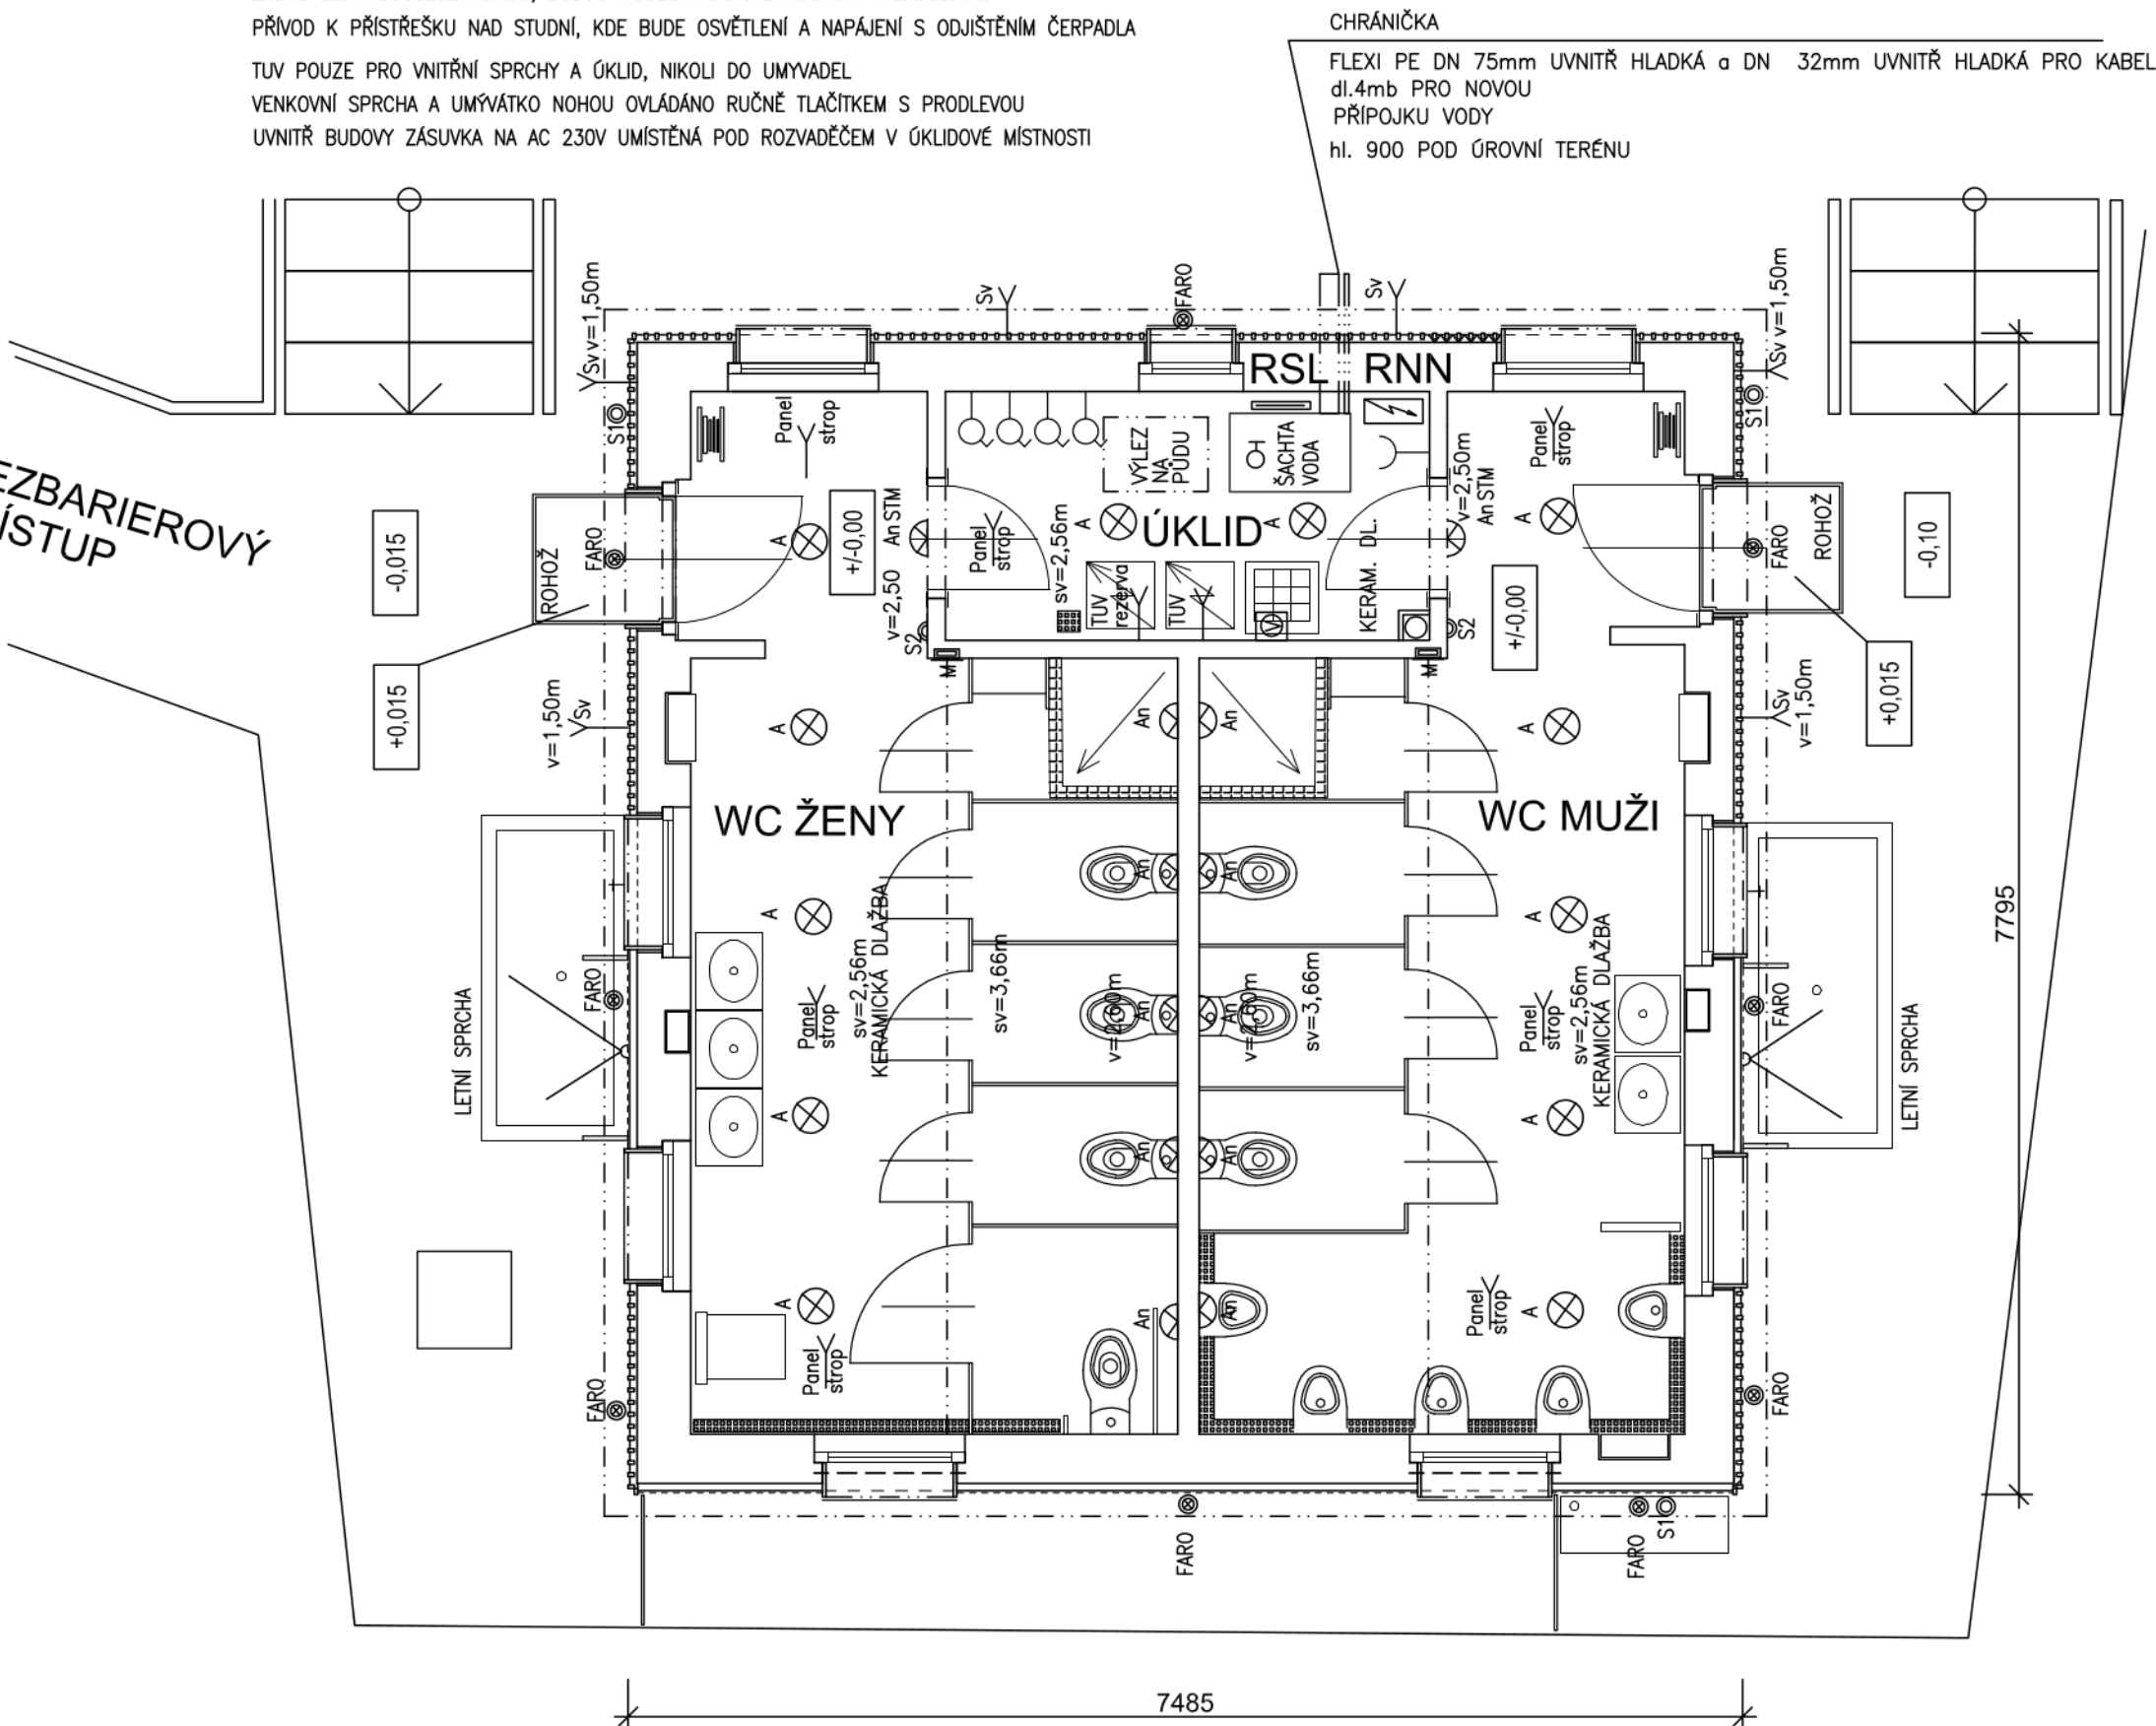

PŮDORYS 1.NP



projektant Ing. Zdeněk Starý, Podlesí 426, 75701 Valašské Meziříčí		
kontroloval Ing. Jindřich Starý, Svěrákova 405, 75701 Valašské Meziříčí		
stavebník Město Doksy, Náměstí Republiky 193, 47201 Doksy u Máchova jezera		
název akce OPRAVY A ÚDRŽBA BUDOVY WC PLÁŽE STŘED		
místo stavby Hlavní pláž, Doksy u Máchova jezera	číslo elektroinstalace	stupeň provádění stavby
název výkresu ELEKTROINSTALACE – PŮDORYS 1.NP	formát A2 na výšku	datum 2023
	mřížka M 1:50	číslo výkresu ELE-01