


Rozvaděč nízkého napětí AC 230V elektroinstalace silových rozvodů v budově veřejných WC

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYK. NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 :

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE SMYSLU ČSN 33 2000-41-41 ED.2 ČL.411.3.2 V SÍTI TN
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM VE SMYSLU ČSN 33 2000-41-41 ED.2 ČL.415.1
- DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ VE SMYSLU ČSN 33 2000-41-41 ED.2 ČL.415.2

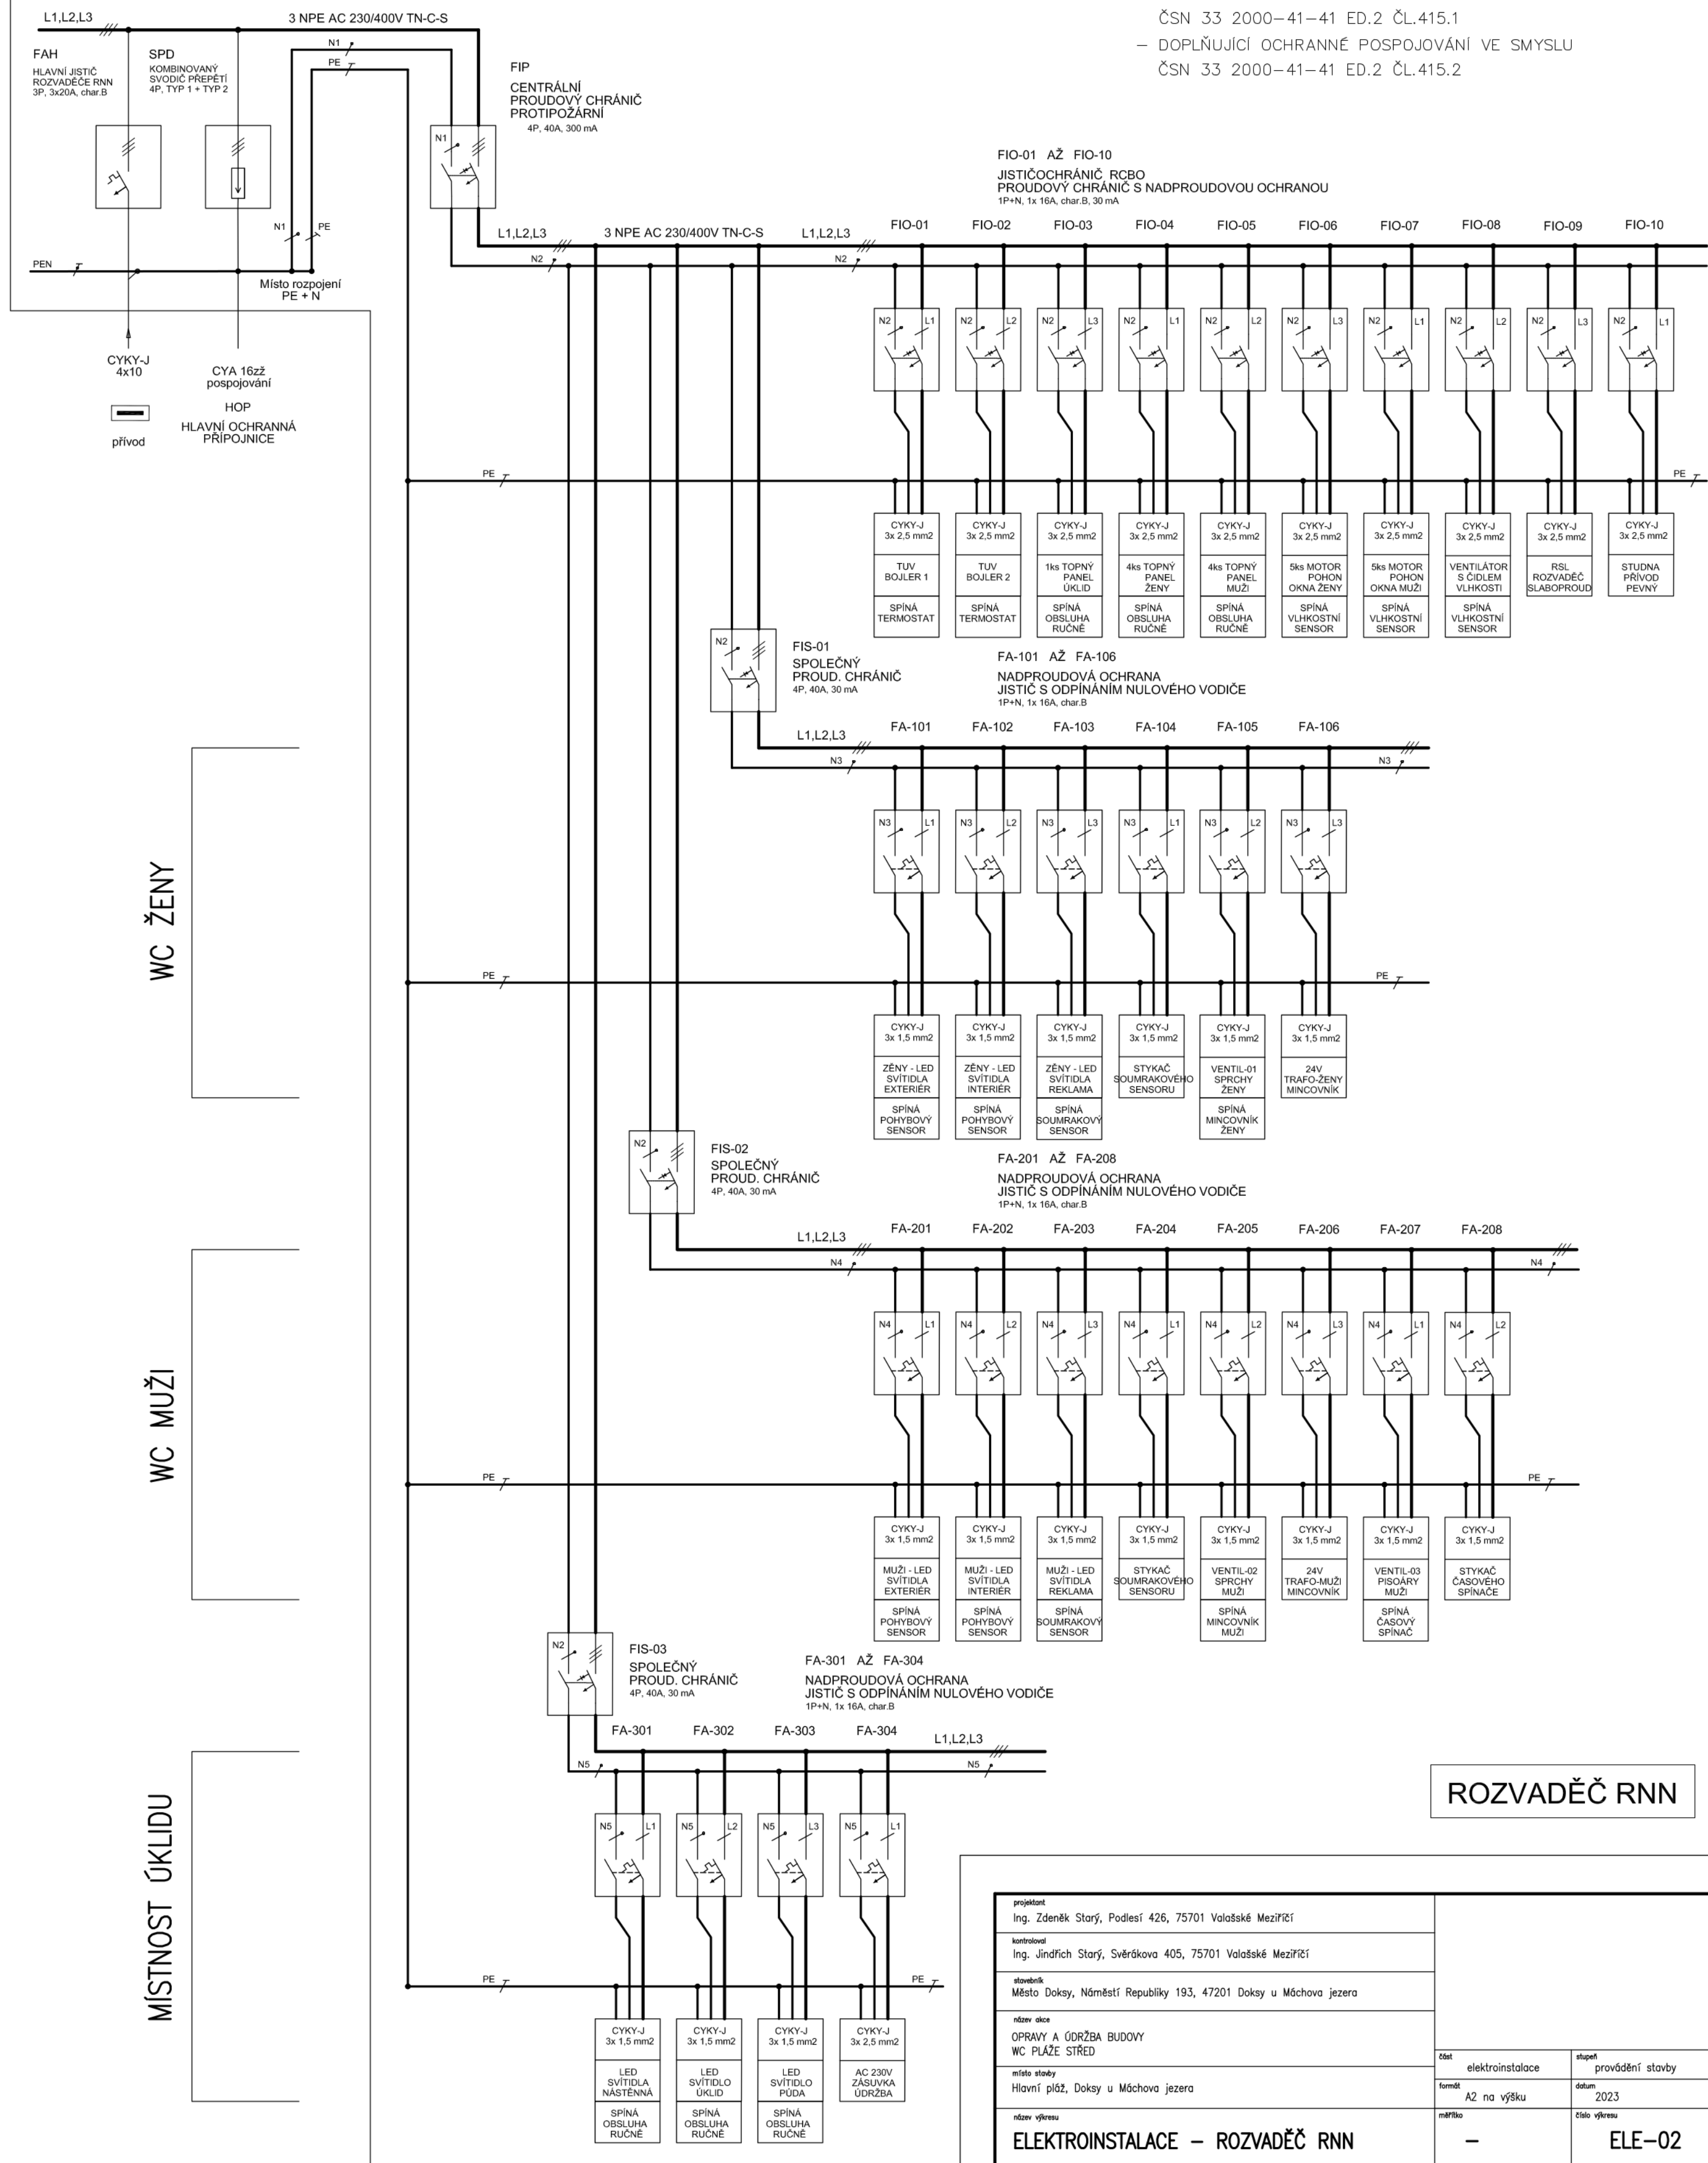

ROZVADĚČ RNN

projektant Ing. Zdeněk Starý, Podleš 426, 75701 Valašské Meziříčí			
kontroloval Ing. Jindřich Starý, Svěrákova 405, 75701 Valašské Meziříčí			
stavebník Město Doksy, Náměstí Republiky 193, 47201 Doksy u Máchova jezera			
název díka OPRAVY A ÚDRŽBA BUDOVY WC PLÁŽE STŘED			
místo stavby Hlavní pláž, Doksy u Máchova jezera			
název výkresu ELEKTROINSTALACE – ROZVADĚČ RNN	část elektroinstalace	stupeň provádění stavby	
	formát A2 na výšku	datum 2023	
	mřížko —	číslo výkresu ELE-02	