


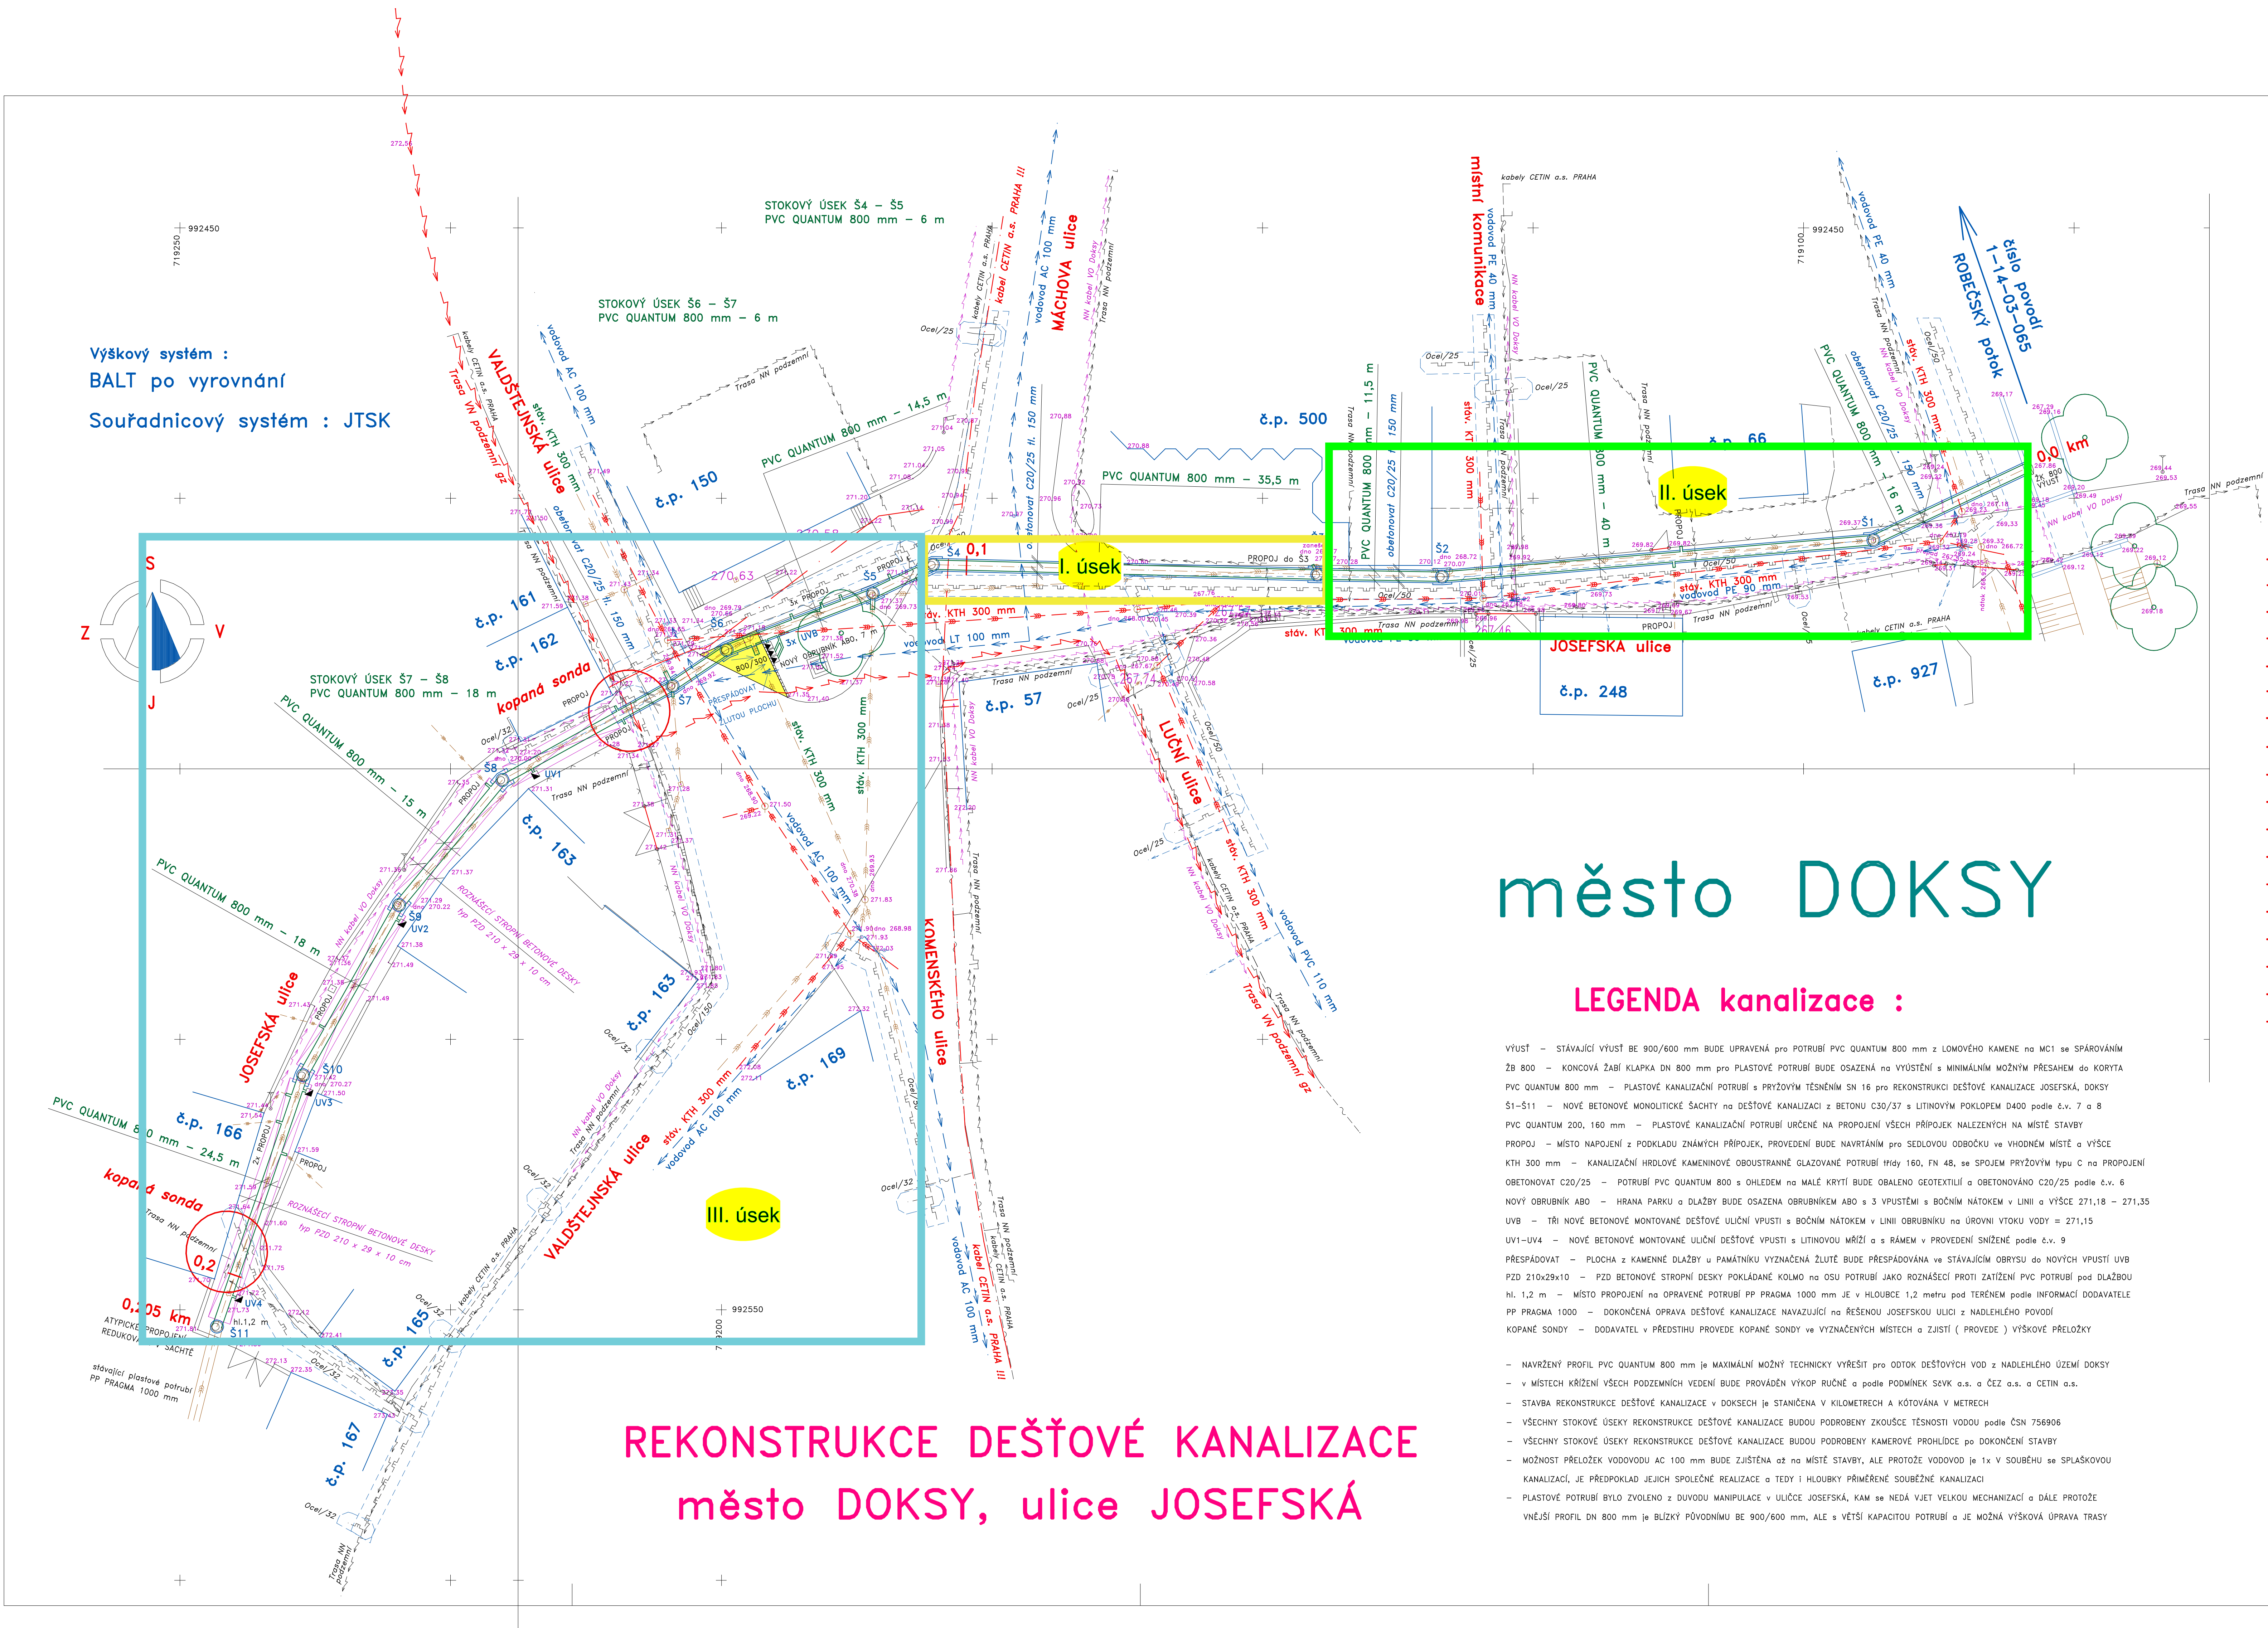

Zaměřil: Petr Šikner	Zpracoval: Petr Šikner	Kreslil: HPDJ110plus	Kontroloval: Ing. R. Lupa	GEOTOP-CL spol. s r.o.
Kraj: Liberecký	Okres: Doksy	Obec: Doksy	Katastr. území: Doksy	Budýšská 2539 ČESKÁ LÍPA 470 06
Souřadnicový systém: S-JTSK				Formát: Datum: 30.11.2015
Výškový systém: B.p.v.				Účel: č. zák. 19/62/2015
Doksy-Valdštejská, Josefovská Rekonstrukce dešťové kanalizace				Měřítko: 1:250
Zaměření polohopisu a výškopisu				

REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE


- potrubí kanalizační plastové PVC typ QUANTUM 800 mm, SN 16, 205 m
- potrubí kanalizační na propoje PVC typ QUANTUM 200 mm, SN 12, 4 m
- potrubí kanalizační na propoje PVC typ QUANTUM 160 mm, SN 12, 20 m
- potrubí kanalizační keramické hrdlové na propoje KTH 300 mm, 2 m
- vybourání havarijní kanalizace BE 900/600 a BE 400 mm v trase, 205 m
- přípojka PVC vyvrtaným otvorem a sedlovou odbočkou 800/200 mm, 4 ks
- přípojka PVC vyvrtaným otvorem a sedlovou odbočkou 800/160 mm, 15 ks
- betonová kanalizační šachta monolitická z C30/37 s LT poklopem, 11 ks
- propojení dešťového potrubí KTH 300 mm do šachty a vrtáním do potrubí, 3 ks
- betonová uliční dešťová vpusť montovaná UVB s bočním nátokem, 3 ks
- betonová uliční dešťová vpusť montovaná UV1-4 s litinovou mříží, 4 ks
- betonový obrubník ABO 15-30 do sedlového lože z betonu C16/20, 7 m
- přespádování kamenné dlažby na dílko do vpusť UVB (žlutě), 19,2 m2
- zkouška těsnosti potrubí QUANTUM 800 mm a kamerová prohlídka, 205 m
- obetonování potrubí PVC typ QUANTUM betonem C20/25, celkem 103,89 m3
- rozdělení stropní betonové desky PZD 210x29x10 cm, celkem 163 ks
- zděná výust z lomového kamene a žabí klapka DN 800 mm, 1 ks
- přespádování a oprava kamenné dlažby na dílko, úzká JOSEFSKÁ, 231 m2

město DOKSY

LEGENDA kanalizace :

VÝUST - STÁVAJÍCÍ VÝUST BE 900/600 mm BUDE UPRAVENÁ PRO POTRUBÍ PVC QUANTUM 800 mm z LOMOVÉHO KAMENE NA MČI se SPÁROVÁNÍM ŽB 800 - KONČOVÁ ŽABÍ Klapka DN 800 mm PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ BUDE OSAZENÁ NA VÝSTĚNÍ S MINIMÁLNÍM MOŽNÝM PŘESAHEM DO KORITY PVC QUANTUM 800 mm - PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ S PRÍZVÝM TĚSNĚNÍM SN 16 PRO REKONSTRUKCI DEŠŤOVÉ KANALIZACE JOSEFSKÁ, DOKSY S1-S11 - NOVÉ BETONOVÉ MONOLITICKÉ ŠACHTY NA DEŠŤOVÉ KANALIZACI z BETONU C30/37 s LITINOVÝM POKLOPEM D400 podle č.v. 7 a 8 PVC QUANTUM 200, 160 mm - PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ URČENÉ NA PROPOJENÍ VŠECH PŘÍPOJEK NALEZENÝCH NA MÍSTĚ STAVBY PROPOJ - MÍSTO NÁPOJENÍ z PODKLADU ZNÁMÝCH PŘÍPOJEK, PROVEDENÍ BUDE NAVRÁTNÍM PRO SEDLOVOU ODBOČKU ve VHDNÉM MÍSTĚ a VÝŠCE KTH 300 mm - KANALIZAČNÍ HRDLOVÉ KAMENINOVÉ OBOUSTRANNĚ GLAZOVANÉ POTRUBÍ Hdy 160, FN 48, se SPOJEM PRÍZVÝM typu C na PROPOJENÍ OBEŤONOVAT C20/25 - POTRUBÍ PVC QUANTUM 800 s OHLEDEM na MALÉ KRYTÍ BUDE OBELENO GEOTEXTILIÍ a OBEŤONOVÁNO C20/25 podle č.v. 6 NOVÝ OBRUBNÍK ABO - HRANA PARKU a DLAŽBY BUDE OSAZENÁ OBRUBNÍKEM ABO s 3 VPUSTĚMI a BOČNÍM NÁTOKEM v LINII a VÝŠCE 271,18 - 271,35 UVB - TŘI NOVÉ BETONOVÉ MONTOVANÉ DEŠŤOVÉ ULIČNÍ VPUSTI s BOČNÍM NÁTOKEM v LINII OBRUBNÍKU na ÚROVNI VTKU VODY = 271,15 UV1-UV4 - NOVÉ BETONOVÉ MONTOVANÉ ULIČNÍ DEŠŤOVÉ VPUSTI s LITINOVOU MŘÍŽÍ a s RÁMEM v PROVEDENÍ SMÍŽENÉ podle č.v. 9 PŘESPÁDOVAT - PLOCHA z KAMENNÉ DLAŽBY u PAMÁTNÍKU VYZNAČENÁ ŽLUTÉ BUDE PŘESPÁDOVÁNA ve STÁVAJÍCÍM OBRYSU do NOVÝCH VPUSTÍ UVB PZD 210x29x10 - PZD BETONOVÉ STROPNÍ DESKY POKLÁDANÉ KOLMO na OSU POTRUBÍ JAKO ROZNAŠECÍ PROTI ZAÍŽENÍ PVC POTRUBÍ pod DLAŽBOU Hl. 1,2 m - MÍSTO PROPOJENÍ na OPRÁVENÉ POTRUBÍ PP PRAGMA 1000 mm JE v HLoubCE 1,2 metru pod TERÉNEM podle INFORMACÍ DODAVATELE PP PRAGMA 1000 - DOKONČENÁ OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE NAVAZUJÍCÍ na ŘEŠENOU JOSEFSKOU ULICI z NADLEHLÉHO PŮVODÍ KOPANÉ SONDY - DODAVATEL v PŘEDSTÍHU PROVEDE KOPANÉ SONDY ve VYZNAČENÝCH MÍSTĚCH a ZJISTÍ (PROVEDE) VÝŠKOVÉ PŘELOŽKY

- NAVRŽENÝ PROFIL PVC QUANTUM 800 mm je MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ TECHNICKÝ VÝŘEŠIT PRO ODTOK DEŠŤOVÝCH VOD z NADLEHLÉHO ÚZEMÍ DOKSY
- v MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDE PROVÁDĚN VÝKOP RUČNĚ a podle PODMÍNEK SOVK a.s. a ČEZ a.s. a ČETIN a.s.
- STAVBA REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE v DOKSECH je STANIČNÁ v KILOMETRECH a KOTOVÁNA v METRECH
- VŠECHNY STOKOVÉ ÚSEKY REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDOU PODROBENY ZKOUŠCE TĚSNOSTI VODU podle ČSN 756906
- VŠECHNY STOKOVÉ ÚSEKY REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDOU PODROBENY KAMEROVÉ PROHLÍDKOU po DOKONČENÍ STAVBY
- MOŽNOST PŘELOŽEK VODOVODU AC 100 mm BUDE ZJIŠTĚNA až na MÍSTĚ STAVBY, ALE PROTOŽE VODOVOD je 1x v SOUBĚHU se SPRAŠKOVOU KANALIZACÍ, JE PŘEDPOKLAD JEJICH SOUČASNÉ REALIZACE a TĚD I HLUBOKY PŘÍMĚRNÉ SOUBĚŽNÉ KANALIZACI
- PLASTOVÉ POTRUBÍ BYLO ZVOLENO z BUDOVY MANIPULACE v ULICI JOSEFSKÁ, kam se NEDÁ VJET VELKOU MECHANIZACÍ a DÁLE PROTOŽE VNĚJŠÍ PROFIL DN 800 mm je BLÍZKÝ PŮVODNÍMU BE 900/600 mm, ALE s VĚTŠÍ KAPACITOU POTRUBÍ a JE MOŽNÁ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA TRASY

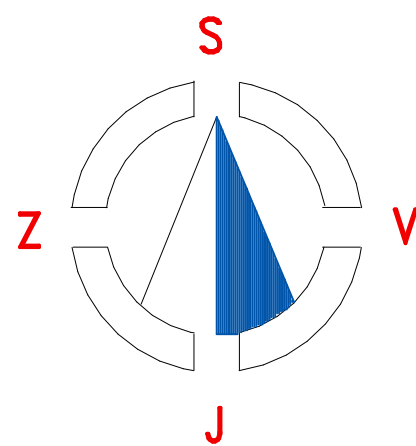

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT na STAVENÍŠTĚ VĚŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!

REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE město DOKSY, ulice JOSEFSKÁ

VYPRACOVAL		ING. JOSEF FOLBRECHT - VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PŠC 473 01, IČO 12073709	
INVESTOR		MĚSTO DOKSY, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY č.p. 193, DOKSY	
MÍSTO STAVBY		DOKSY	
REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE město DOKSY, ulice JOSEFSKÁ		FORMÁT A0	
SITUACE DEŠŤOVÉ KANALIZACE		DATUM VIL 2016	
		ÚČEL DPS	
		MĚŘÍTKO 1 : 250	
		Č. ZAKÁZKY 2016/07	
		ČÍSLO KOPIE	
		ČÍSLO VÝKRESU 3	