

AKCE
KNIHOVNA DOKSY - změna užívání
stavby na ŠKOLNÍ DRUŽINU
Valdštejnská ul. č.p. 251

STUPĚŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR
Město Doksy
náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy

PROJEKTANT
MPE s.r.o.
Palackého sady 68
397 01 Přesek
IČ: 07401515
e: pocta@tzb-projekt.cz
t: +420 603 908 691
Martin Pošta

DATUM
11/2019
FORMAT:

ČÁST DOKUMENTACE
ČÍSLO ČÁSTI
D.1.4.4 SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE
D.1.4.5 SLABOPROUDA ELEKTROINSTALACE


ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI
Martin Pošta
VYPRACOVAL
Pavel Procházka
KONTROLOVAL
Martin Pošta

VÝKRES
SCHEMA RH1.1

MĚŘÍTKO
ČÍSLO VÝKRESU
3.2

RH1.1

TN-S (3+PE+N, 400V, 50Hz~, In=20A)

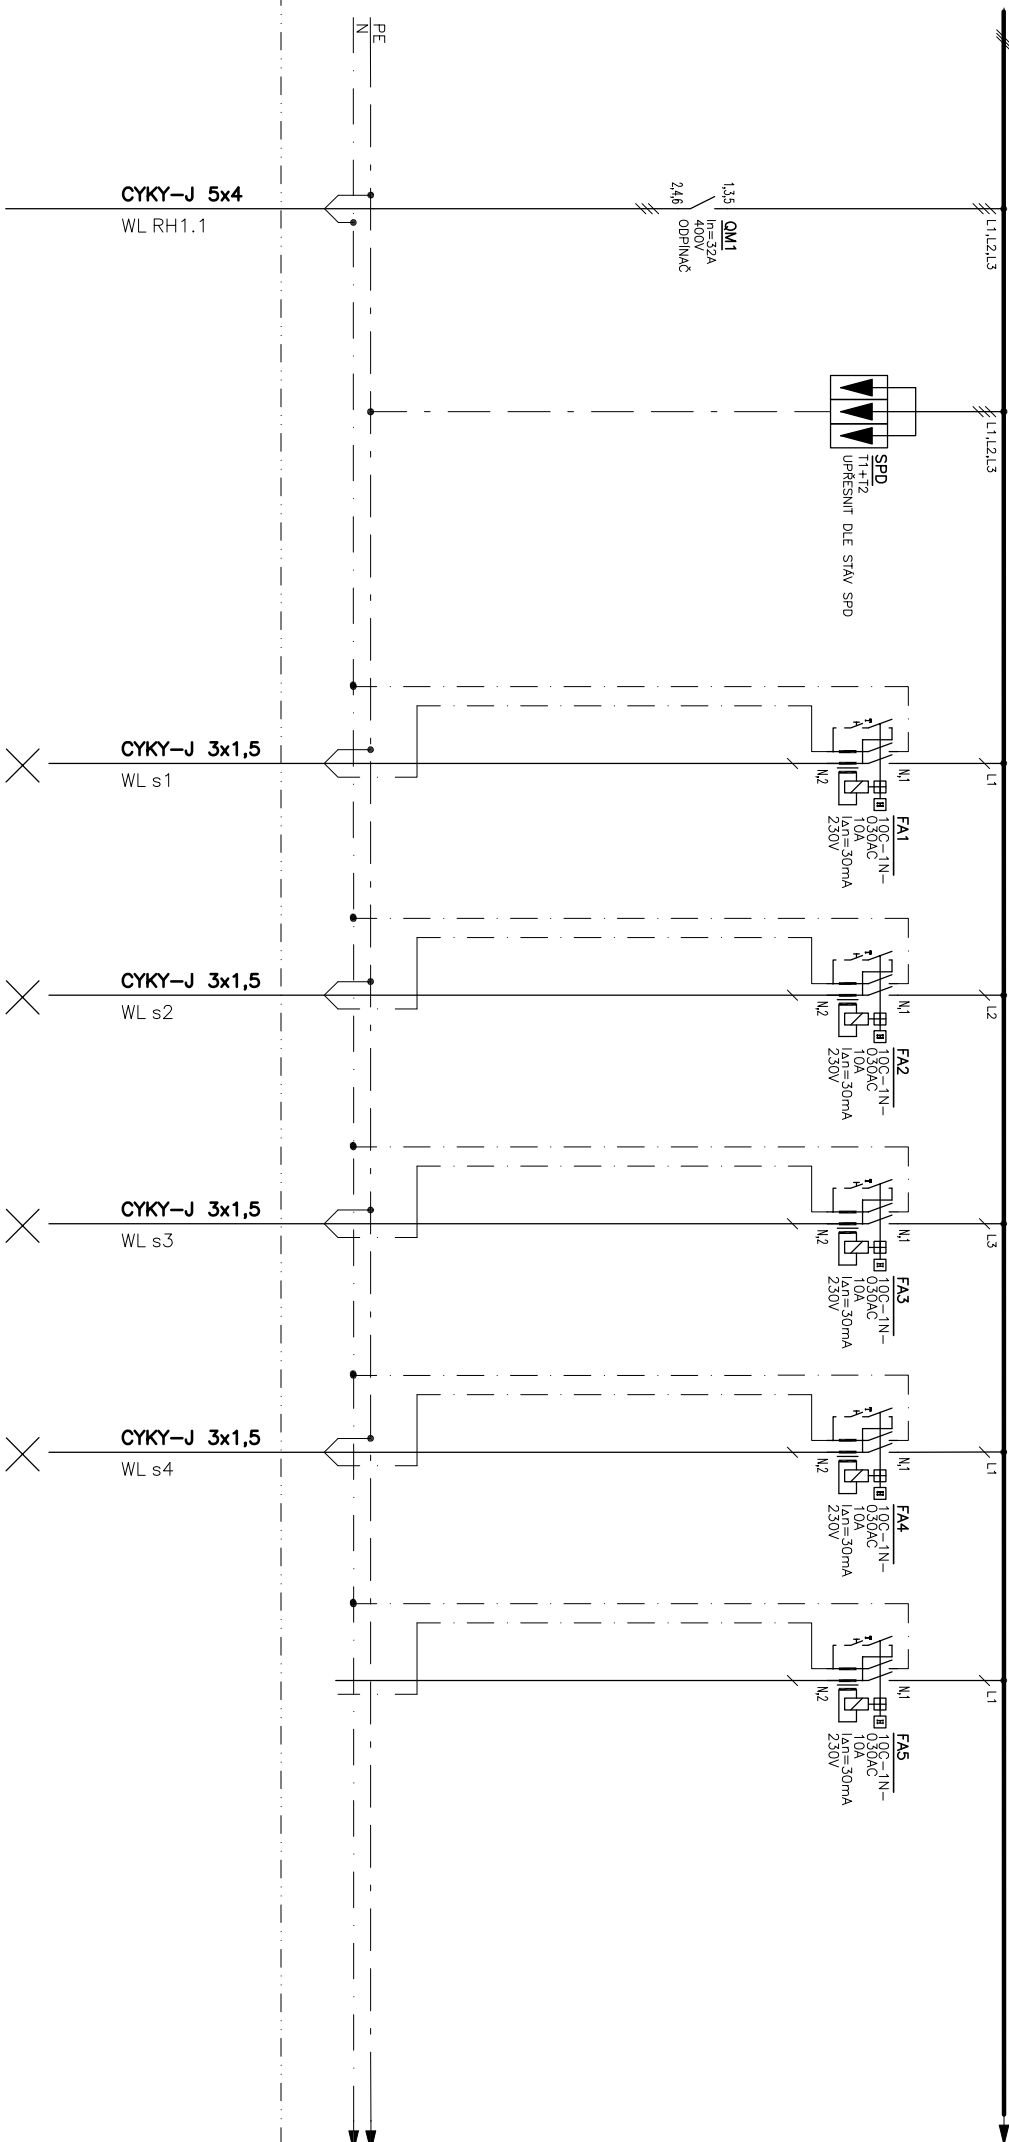

RH1
400V/50Hz

obv.č.
s1 OSVĚTLENÍ
230V/10A

obv.č.
s2 OSVĚTLENÍ
230V/10A


obv.č.
s3 OSVĚTLENÍ
230V/10A

obv.č.
s4 OSVĚTLENÍ
230V/10A

obv.č.
s5 REZERVA

RH1.1

TN-S (3+PE+N, 400V, 50Hz~, In=20A)

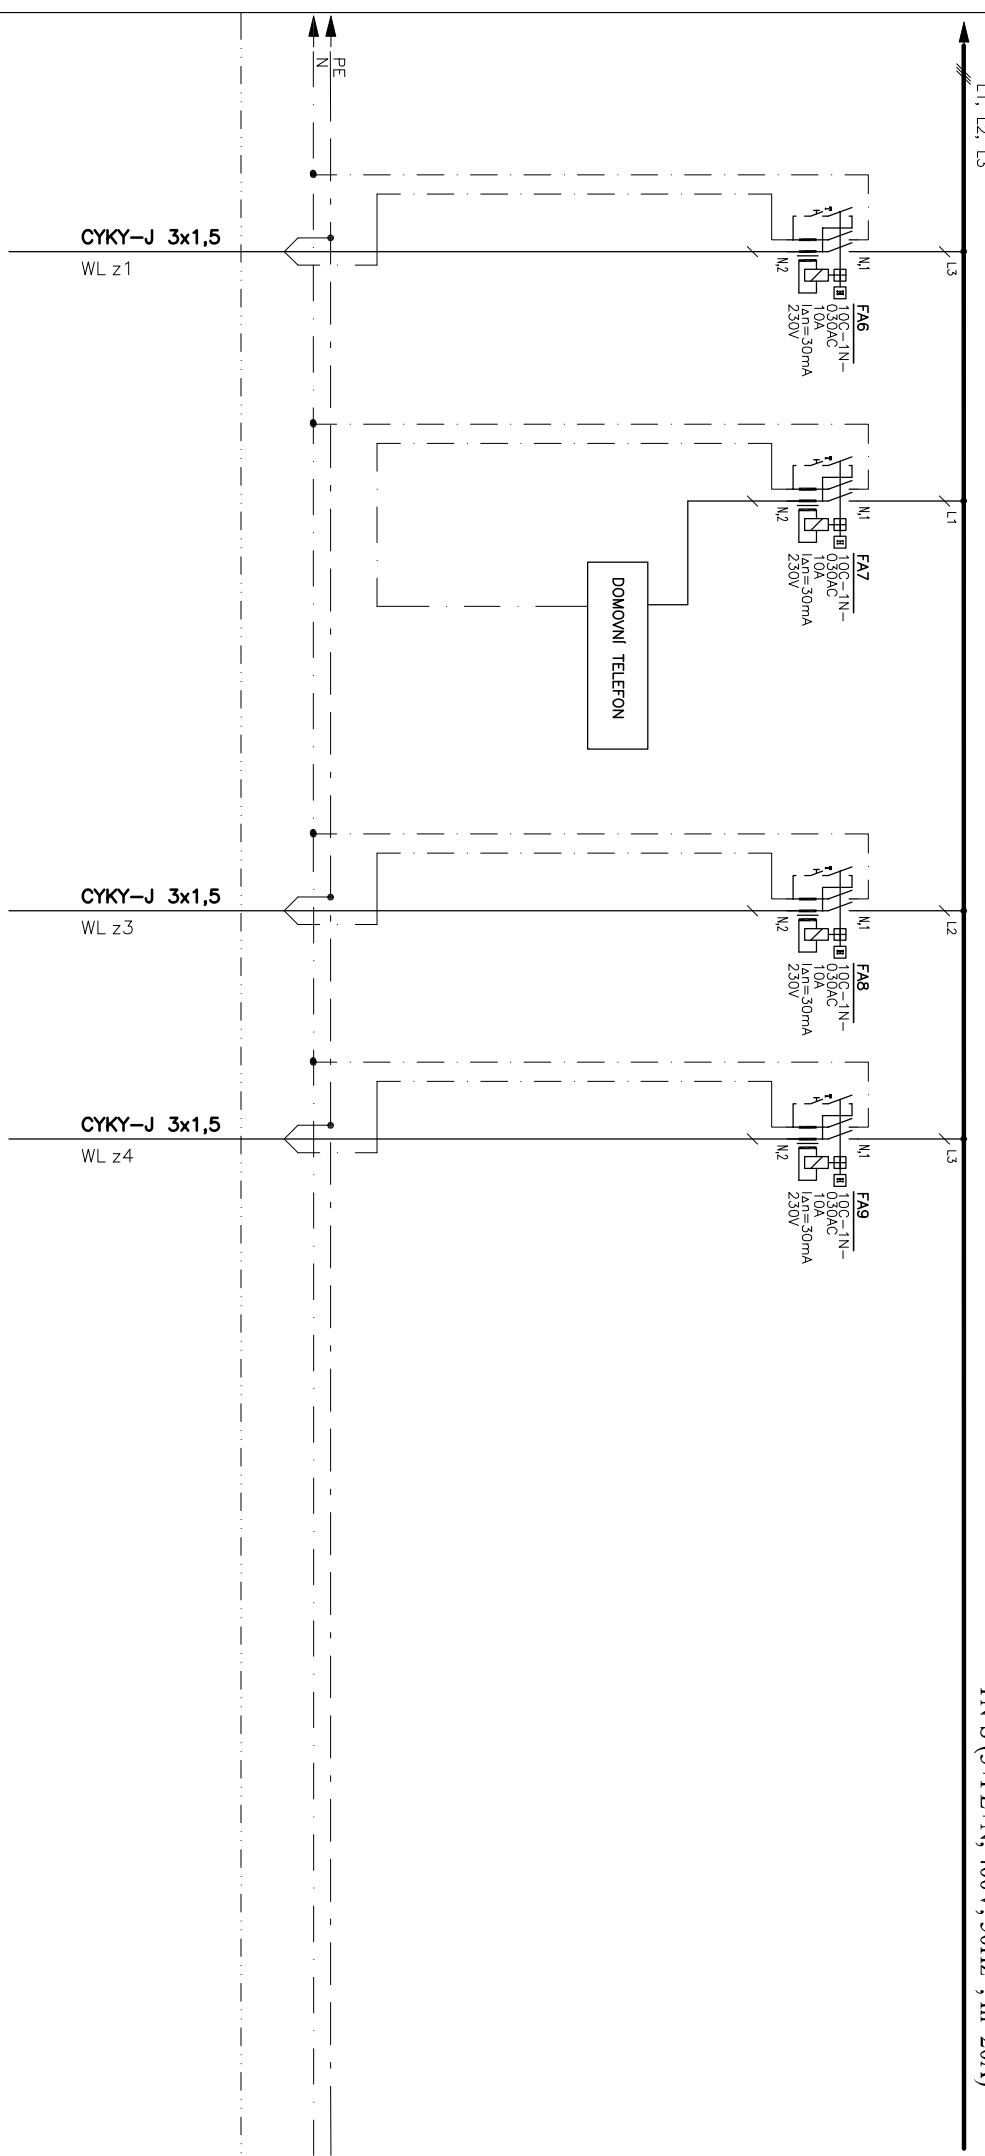

obv.č. z1 SIGNALIZACE IMOB 230V/10A

obv.č. z2 DOMOVNI TELEFON 230V/10A

obv.č. z3 PIDOÁR 230V/10A 1.NP

obv.č. z4 PIDOÁR 230V/10A 2.NP

NAPEŤOVÁ SOUSTAVA – SILOVÁ ČÁST:

TN-C 3+PEN, 50 HZ , 400 V
TN-S 3+PE+N, 50 HZ , 400 V
TN-S 1+PE+N, 50 HZ , 230 V

OVLÁDACÍ, ŘÍDICÍ A SIGNALIZAČNÍ SOUSTAVA:

TN-S 1+PE+N, 50 HZ , 230 V

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM (ČSN 332000 4-41 ED.2):

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- POSPOJENÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (RCD)

OCHRANA PROTI NADPROUDŮM :

DLE ČSN 332000-4-43 ED.2 SELEKTIVNÍM DIMENZOVÁNÍM JISTICÍCH PRVKŮ

PLECHOVÁ VELKOBSAHOVÁ ROZVODNICE, VČETNĚ N/PE SVORKOVNICE.

POČET MODULŮ:	36
KRYTÍ:	IP30/20
TP:	POD OMÍTKOU
VÝROBCE:	
MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ	NA DIN-LIŠTY
PŘÍVOD/VÝVODY	HOŘEM I SPODEM
io	<10kA